

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY BUDYNKU ORLIKA






WPIĘCIE Sd17 DO KD 400


WPIĘCIE RS 22 DO KD 150


PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPIĘCIE RS 20 DO KD 150


Sd19 - Sd18

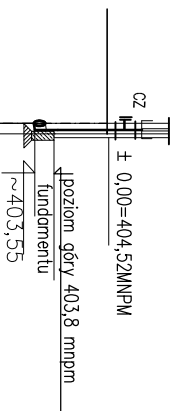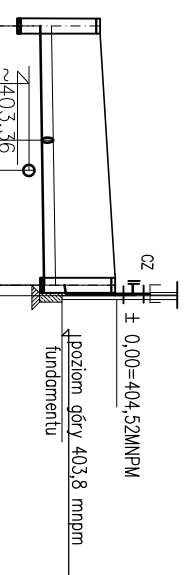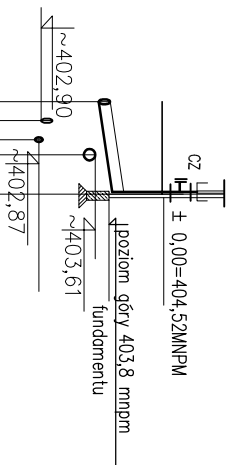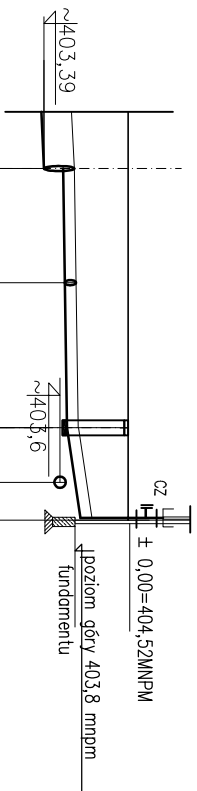

	Poziom porównawczy 395,00 [mmpm]				Proj. trójkąt na kd400 do budynku ORLIKA			
	Rzędna terenu [mmpm]		404,50	404,50	Proj. trójkąt do wpięcia RS 22			
	Rzędna dna przewodu [mmpm]	403,39	403,63	404,50				
	Zagłębienie [m]	1,05	0,87		Proj. st. kan. deszczowej			
	Średnice [mm]		0,85	403,66				
	Spadki [%]				PROJ. INSTAL. OŚWIETLENIA TERENU			
			0,81	403,69				
					wpięcie RS 21			
			403,8	404,50				
		0,63	403,87					

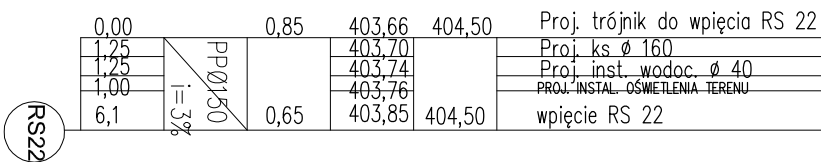

Sd19	0,00		1,05	403,25	404,30	Proj. st. kan. deszczowej; wpięcie kd150~403,51
		PPØ150 i=0,37%	2,21	403,51		
	7,55		0,97	403,53	404,50	Proj. trójknik do wpięcia RS20
	9,55			403,54		Proj. instal. elektryczna oświetlenia terenu
Sd18	17,15		0,94	403,56	404,50	Proj. st. kan. deszczowej
	17,85			403,83		wpiecie RS 19

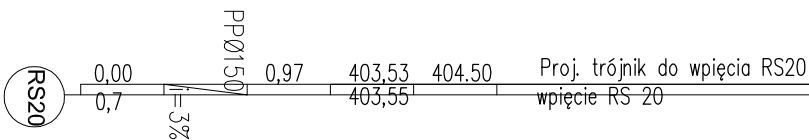

LEGENDA

projektowana kanalizacja deszczowa

sd.i.

proj. studzienka betonowa kanalizacji
deszczowej Dwewn. 1000/1200mm*

- 1 – Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur dwuciennych PP zewn. karbowanych SN8;
- 2 – Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty wykonywać ręcznie;
- 3 – Rzędny wtyczu w proj. studniach dostosować do poziomu proj. nawierzchni;
- 4 – Studzienki kanalizacyjne wykonać jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych łączonych na uszczelki gumowe;

(Sd13 oraz Sd o $H > 2000\text{mm}$ – $\varnothing_w 1200\text{mm}$;

pozostałe Øw1000mm; Sd27-29 – STUDZIENKI

Øw800mm Z OSADNIKAMI 0,5m)

RS:1

projektowana rura spustowa/Pluvia

WU..!

projektowane wpusty deszczowe

UWAGI:

- 1 – Sieć kanalizacji deszczowej wykonąć z rur dwuciennych PP zewn. karbowanych SN8;
- 2 – Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty wykonywać ręcznie;
- 3 – Rzędny wrazu w proj. studniach dostosować do poziomu proj. nawierzchni;
- 4 – Studzienki kanalizacyjne wykonać jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych łączonych na uszczelki gumowe;

PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o.

BIURO ARCHYTEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE
 siedziba: 50-202 WROCLAW
 ul. Xs. Witkisa 45/14
 NIP: 885-10-05-567
 e-mail: maki@proxad.com
 e-mail: proxad@gnia.com
 fax: +48 71 793 00 16
 tel.: +48 71 793 00 15
 tel.: +48 71 796 65 65

Inwestor:	Szczarny Zdrój
Udzelnikowie:	Udzelnikowie: SZCZARNY ZDRÓJ Udzelnikowie: SZCZARNY ZDRÓJ
Adres inwestycji:	ul. Słoneczna, Szczarny Zdrój
Nr zgłoszenia:	19/11.191/2 w.191/3.182df, obróć 1 Szczarny Zdrój, AM - 3
Nr sprawy:	ISZ-13

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Adres inwestycji:	Kompleks oświatowo-sportowo-rekreacyjny	Data	06.20.11
Brzoza:	INSTALACJE SANITARNE	Treść:	PROFILI KANALIZACJI DESzczOWEJ CZ4	Skala:	1:100 1:300

Projekant inst. sanitarnej:	Sprawdzający inst. sanitarnej:
mgr inż. Mirosław Smolny spec. inst. w/z spec. inst. i uz. ciepł., went., gaz., wodoci., kanaliz. nr upr.: 105 / DOS / 06	mgr inż. Magdalena Kof-Cegłowska nr upr.: 226 / DOS / 05 spec. inst. w/z spec. inst. i uz. ciepł., went., gaz., wodoci., kanaliz.

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA