



istniejąca TG czerpni




TS - 1 x 12

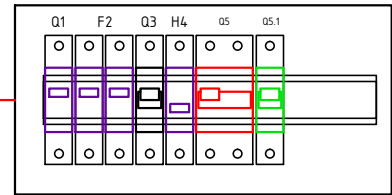

ELEWACJA TABLICY

SCHEMAT ZASILANIA

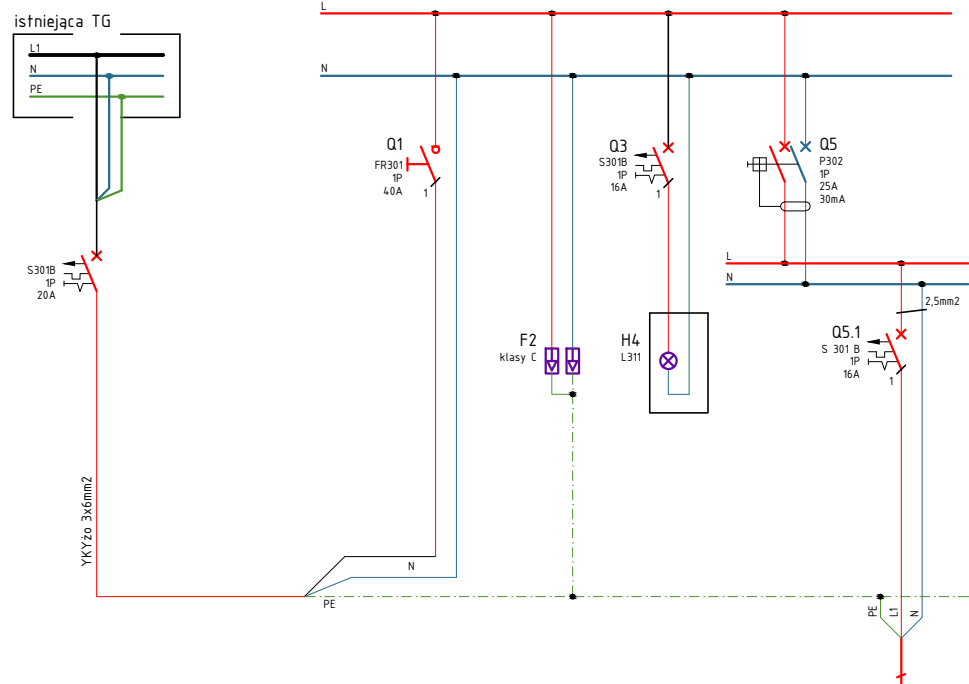

nr	1	2	3	4	5
rec	-	-	-	-	-
obwód	-	-	-	-	-
nazwa	odtężenie zasilania	och. p.przepięciowa	kontrola napięcia	wyłącznik różnicowy	odbiór
przewód	-	-	-	-	-

ARTIFEX Artifex s.c. M.W. Jodłowski
ul. Ulanów Nadwiślańskich 24/2
biuro: ul. Kościuszki 8/103
58-310 Szczawno Zdrój
e-mail: office@artifexonline.eu
strona: http://artifexonline.eu

zastępuje się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim
niniejszy rysunek nie może być w całości lub w części przyswajany,
uzupełniany lub odtapowany komuniówkami, bez pisemnej zgody Artifex

Inwestor: Uzdrowskowa Gmina
Miejska Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno Zdrój

temat: dokumentacja projektowa zabudowy czerpni powietrza
zlokalizowanej na terenie Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju

projektant:

projektant:

mgr inż. Przemysław Jaromin
DOŚ/IE/0447/04

SCHEMAT ZASILANIA

A06
nd
PB
07.2014