


L1,N; 230V;50Hz

ROZDZIELNICA TL+TB

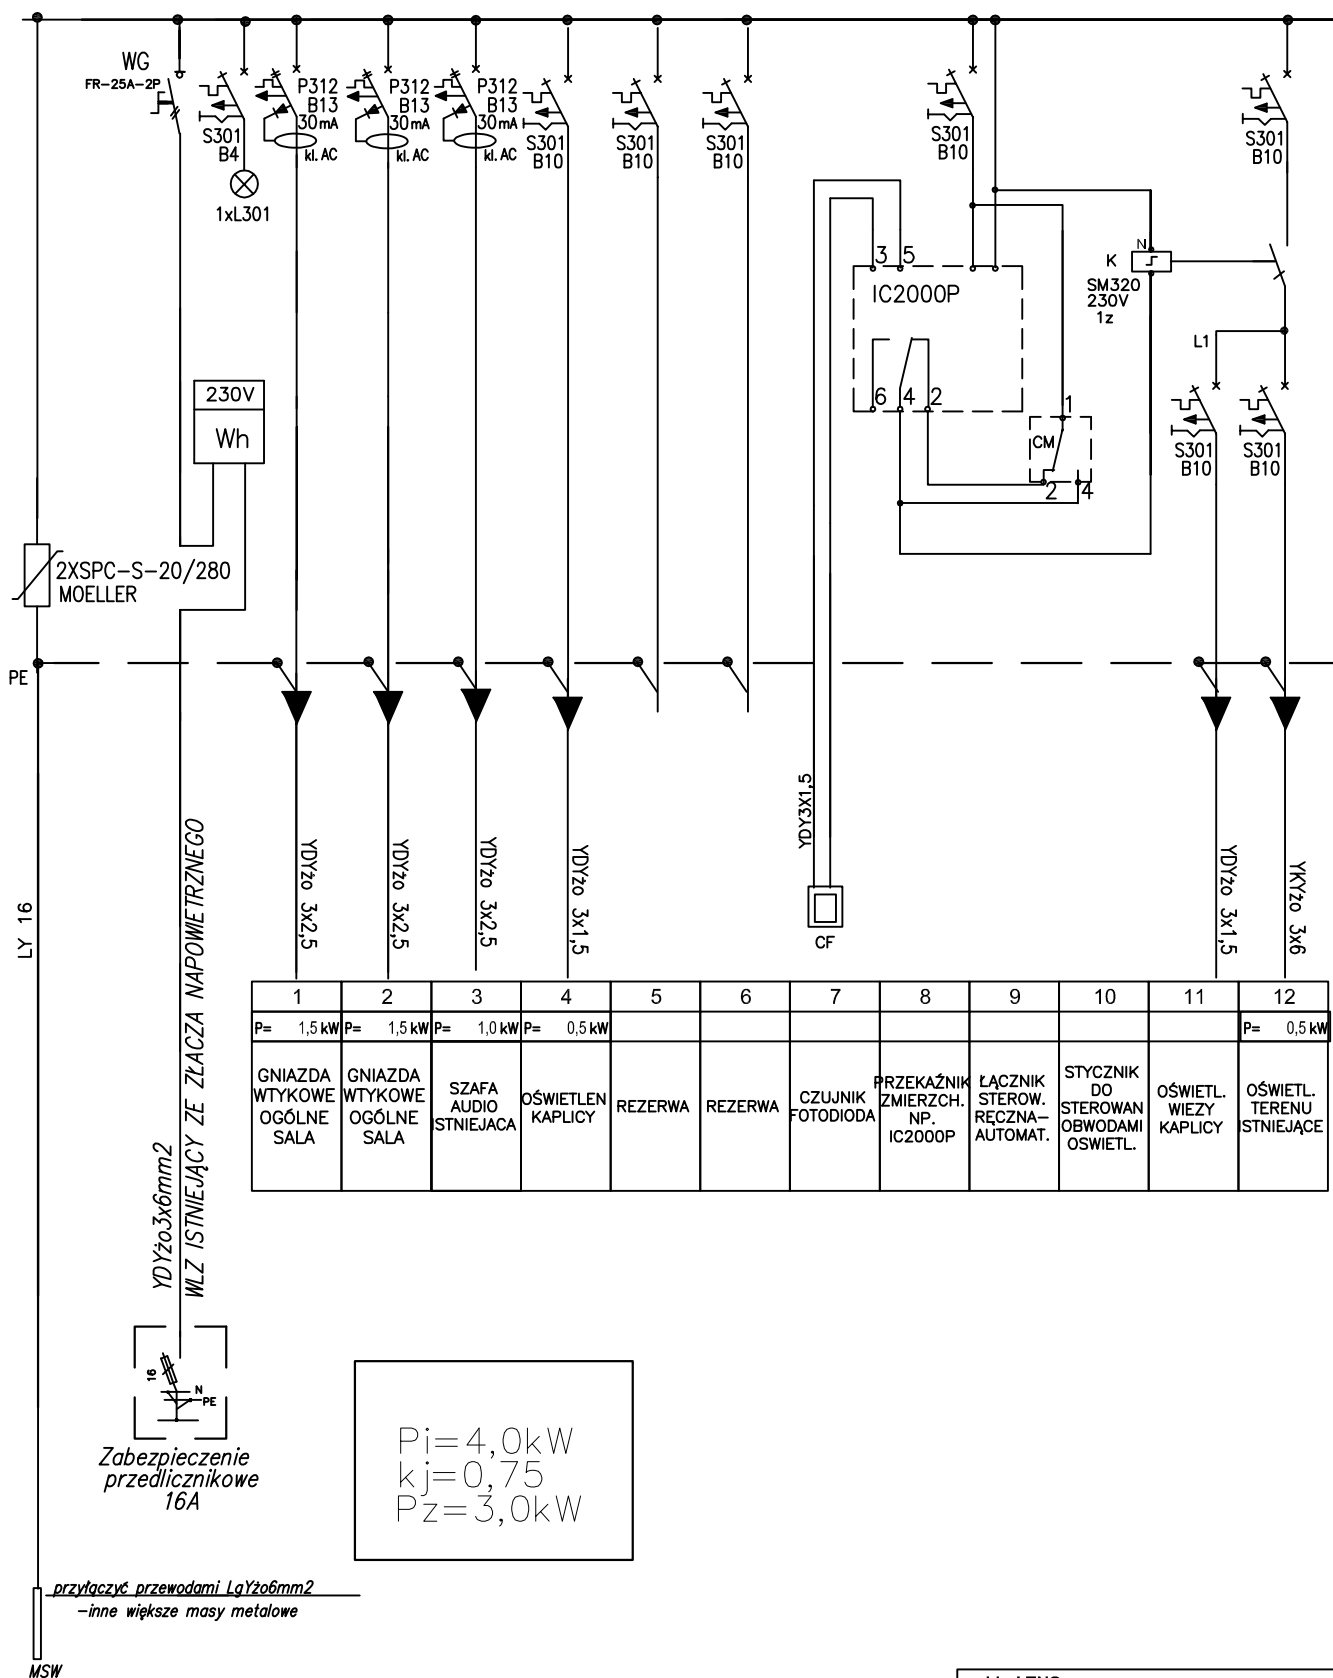

$P_i = 4,0 \text{ kW}$
 $k_j = 0,75$
 $P_z = 3,0 \text{ kW}$

układ TNS

dodatkowa ochrona:
samoczynne wyłączenie 0,23 kV
połączenia wyrównawcze

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA P R A K S I S Wrocław ul.Kolejowa 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl		
OBIĘKT	KAPLICA CMENTARNA NA CMENTARZU KOMUNALNYM 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ ul. BOLESŁAWA PRUSA nr1	ETAP P.W.
TEMAT	REMONT WNIĘTRZA KAPLICY CMENTARNEJ	BRANŻA ELEKTRYCZNA
INWESTOR	UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO ZDRÓJ 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ ul.KOŚCIUSZKI nr17	DATA 07.2016
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA I SCHEMAT TABLICY TE	SKALA --
PROJEKTANT ELEKTR	mgr inż. Barbara Majchrzak upr. nr 98/88/UW	NR RYS. 1
SPRAWDZAJĄCY ELEKTR	mgr inż. Alina Faliszewska upr.nr220/92UW	